


測定値
サンプル

アナリーゼ
波動分析報告書／測定値

◎◎天然水

20**年**月**日

株式会社 ○○○○ 様

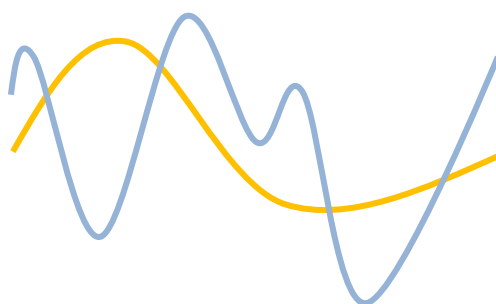

アクアタック研究室
代表／片岡 章



〒 201-0004

東京都狹江市岩戸北3-8-11-401

Tel, Fax : 03-3480-9618

E-mail : aquatack@msc.biglobe.ne.jp

HP : <http://www.aquatack.com>

波動分析報告書／測定値

◎◎天然水

20**年**月**日

株式会社 ○○○○ 様

アクアタック研究室

代表 片岡 章



〒201-0004

東京都狹江市岩戸北 3-8-11-401

TEL/FAX 03-3480-9618

検 体：◎◎天然水

測定形態：波動消去した50ml ビーカーに検体50ml を入れて測定

測 定 者：片岡 章

測 定 器：PRA-NK型(旧称:QRS)

測 定 日：20**年**月**日


(S +1 = +100億)

No.	項 目	code	◎◎天然水		
1	免 疫 機 能 ・ 恒 常 性	B222	S +48. 6		
2	ス ト レ ス	E222	S +53. 1		
3	代 謝 障 害	H094	S +46. 9		
4	ホ ル モ ン バ ラ ン ス	C895	S +54. 7		
5	血 液 循 環	F543	S +48. 2		
6	ミ ネ ラ ル バ ラ ン ス	H013	S +54. 7		
7	抗 酸 化 作 用	A214	S +45. 4		
8	血 液	C540	S +49. 1		
9	中 枢 神 経 (脳 ・ 脊 髄)	C850	S +46. 7		
10	交 感 神 経 系	D140	S +49. 9		
11	副 交 感 神 経	D599	S +46. 8		
12	甲 状 腺 ・ 副 甲 状 腺	E384	S +49. 2		
13	肺	D996	S +53. 4		
14	心 臓	D166	S +45. 4		
15	血 管	D614	S +48. 4		
16	胃	D199	S +49. 4		
17	腸 管	C419	S +55. 5		
18	腸 内 細 菌 叢	D325	S +45. 5		
19	肝 臓	D273	S +53. 3		
20	脾 臓	D302	S +48. 1		
21	腎 臓	D802	S +52. 8		
22	子 宮	D449	S +45. 2		
23	卵 巢	D096	S +46. 5		
24	前 立 腺	D313	S +45. 9		
25	皮 膚	D330	S +45. 1		
26	筋 肉 組 織	D691	S +54. 7		
27	脂 肪 細 胞	G613	S +54. 9		
28	骨	D784	S +52. 5		
29	ウ イ ル ス	F121	S +46. 1		
30	細 菌 性 毒	F708	S +54. 7		
31	放 射 線 障 害 ・ 毒 素	E170	S +52. 3		

No.	項 目	code	◎◎天然水		
32	冷 え 症	K274	S +47.4		
33	ア レ ル ギ ー	G383	S +50.3		
34	悪 性 腫 瘍 (癌)	F005	S +48.4		
35	糖 尿 病	D789	S +55.7		
36	認 知 症	D654	S +55.4		
37	脳 梗 塞	A026	S +52.7		
38	高 血 圧	D520	S +53.9		
39	便 秘 症	E387	S +49.1		
40	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	F919	S +53.5		
41	骨 粗 鬆 症	D590	S +50.3		
42	炎 症 性 リ ウ マ チ	J031	S +55.4		
43	幸 福 ・ (愛)	G493	S +49.8		
44	感 謝 / 足 る こ と を 知 ら な い 心	A596	S +55.4		
45	心 配 ・ 不 安	D177	S +55.9		
46	い ら だ ち ・ い ら い ら	D265	S +51.5		
47	メ ラ ン コ リ ー ・ 鬱 病	E216	S +51.3		
48	気 苦 労	E055	S +51.1		
最 大 値			S +55.9		
平 均 値			S +50.6		
最 小 値			S +45.1		
* これまでに測定されている最も高い数値は S +68.1 です。					

- ☆ 上記の平均値は、数値表記の性質上、通常とは一部異なる計算法により算出されております。
また、誤差の切上げにより、見かけ上、最大値と同値になることもあります。
- ☆ 波動値は、どの項目も、プラスの方が、望ましい意味になります。
- ☆ 波動値の高低が示すのは、その物品のエネルギー状態や作用の仕方であって、単なる優劣ではありません。
- ◎ 当波動測定は、現行の科学の範疇に属するものではありません。
また、医学的・薬学的な効能を保証するものでもありません。
- ◎ 上記の理由から、当報告書につきましては、
通常の化学分析・成分分析のような扱い(パッケージへの表示など)ではなく、
ひとつの試みによる資料としてご利用くださいますよう、お願いしております。
その範囲・スタンスであれば、印刷物・ネット情報として公表していただいて構いません。

◎◎天然水

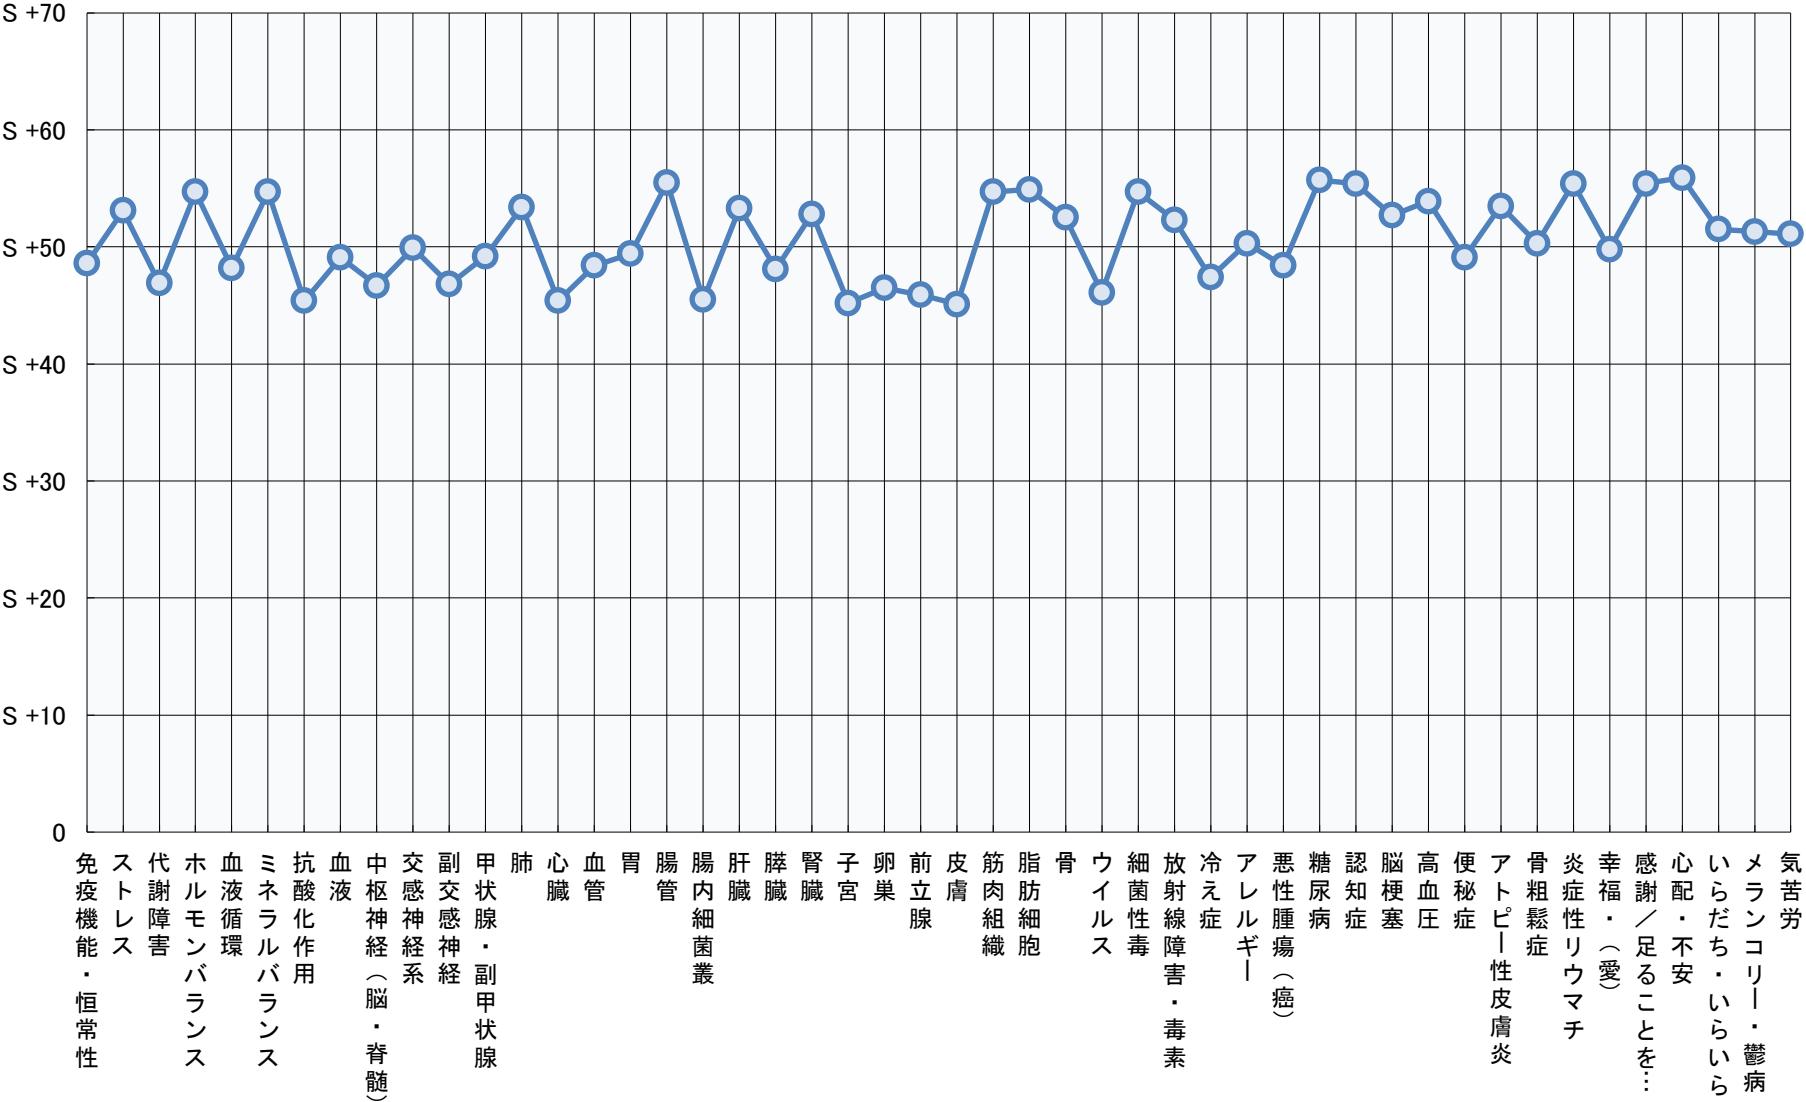

測定値から導かれる指標（統計量）

1.《活性度》… 波動値の高さ


グラフ ▶ 『《活性度》／世間の製品との比較』（3Dグラフ）
『世間の製品の状況Ⅰ／《活性度》』（分布グラフ）

	◎◎天然水		
■ 最大値	S +55.9		
平均値（活性度）	S +50.6		
■ 最小値	S +45.1		
* これまでに測定されている最も高い数値は S +68.1 です。			
■ これまでの最高値を10とすると	7.43		
波動エネルギーの活性度を表します。 波動値の高さが意味するものについては、下記資料をご覧ください。 ▶ 『物品・製品の波動値（人への作用）』			


2.《安心度》… バランス

グラフ ▶ 『世間の製品の状況Ⅱ／《安心度》』（分布グラフ）

	◎◎天然水		
■ 安心度	8.93		
安心して利用できる度合を表します。 ・数値が高い → だれもが安心して利用できます（食品など） ・数値が低い → 効能とリスクが同居するため、専門家の判断を要します（薬など）			

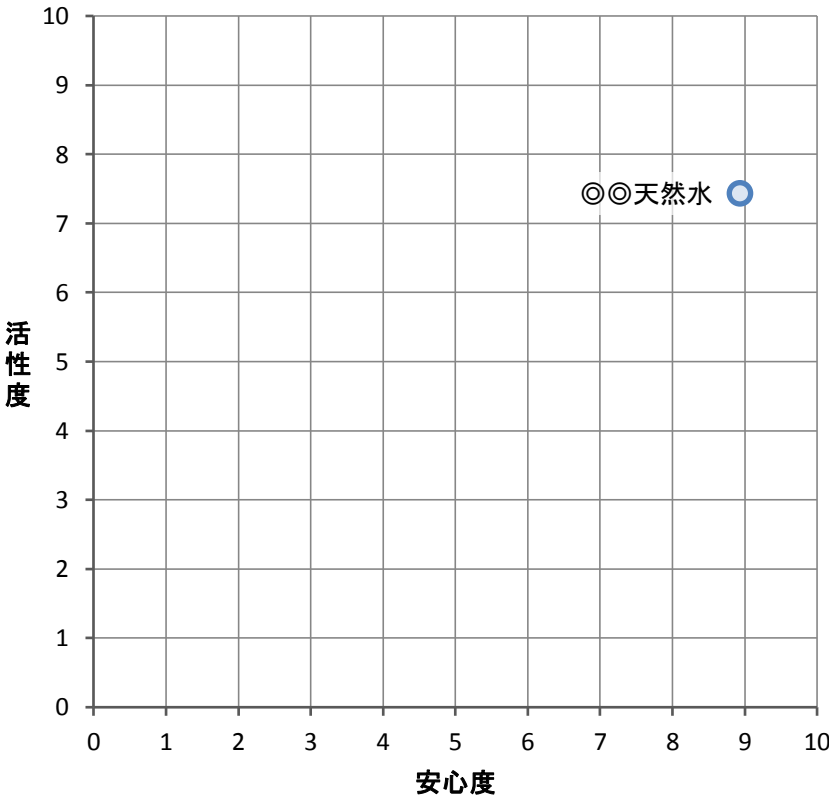

波動値の高さ／世間の製品との比較

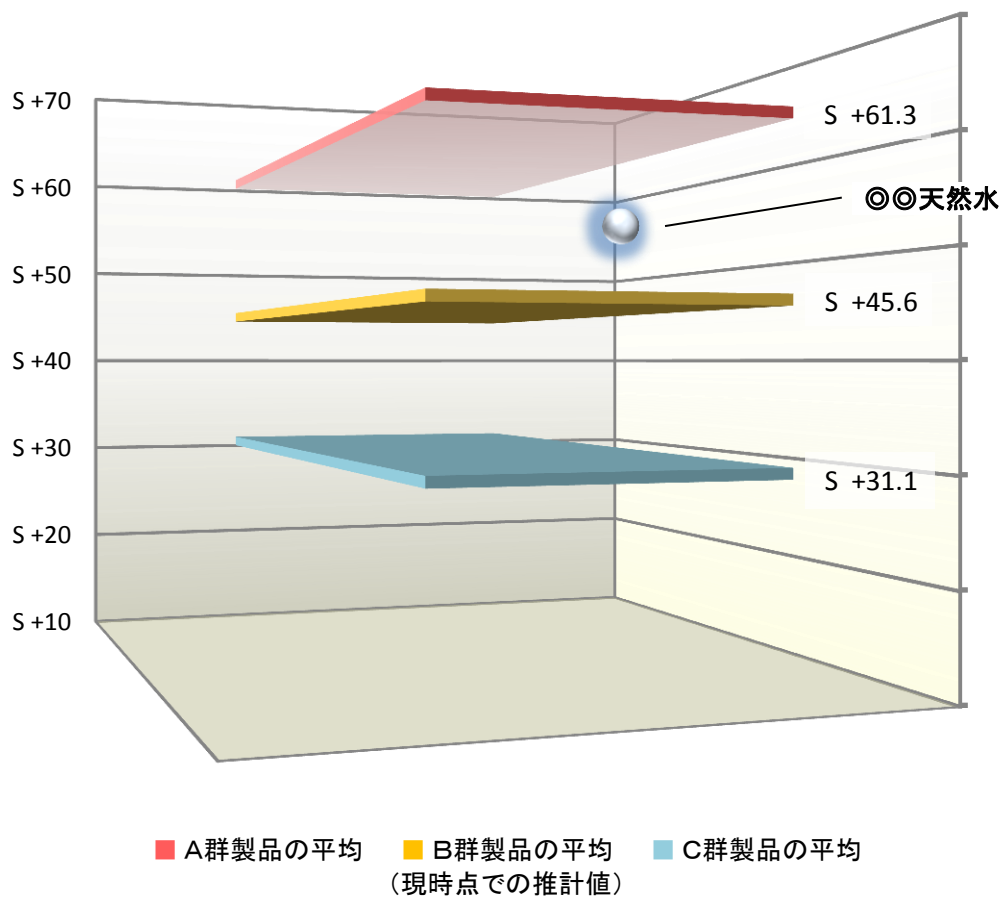

- **A群** 本格的に健康・波動を考慮した製品
自然食品店・ヒーリングショップ等にて販売されているもの
- **B群** 「無添加」「有機」等の表示がある、健康に配慮された一般製品
スーパー・コンビニ・ドラッグストア等にて販売されているもの(「トクホ」を除く)
- **C群** B群のような表示がなく、格別な健康への配慮はされていない一般製品
スーパー・コンビニ等にて販売されているもの